

SISTEMA OPERACIONAL




Continuidad Promedio de Agua Potable

Fórmula: $\frac{\Sigma(\text{Horas suministradas} \times \text{N}^\circ \text{ total conex.})}{\Sigma \text{N}^\circ \text{ Total conex. De los sectores}}$

Unidad: horas/día

Valor Meta: 18

HORAS/DÍA

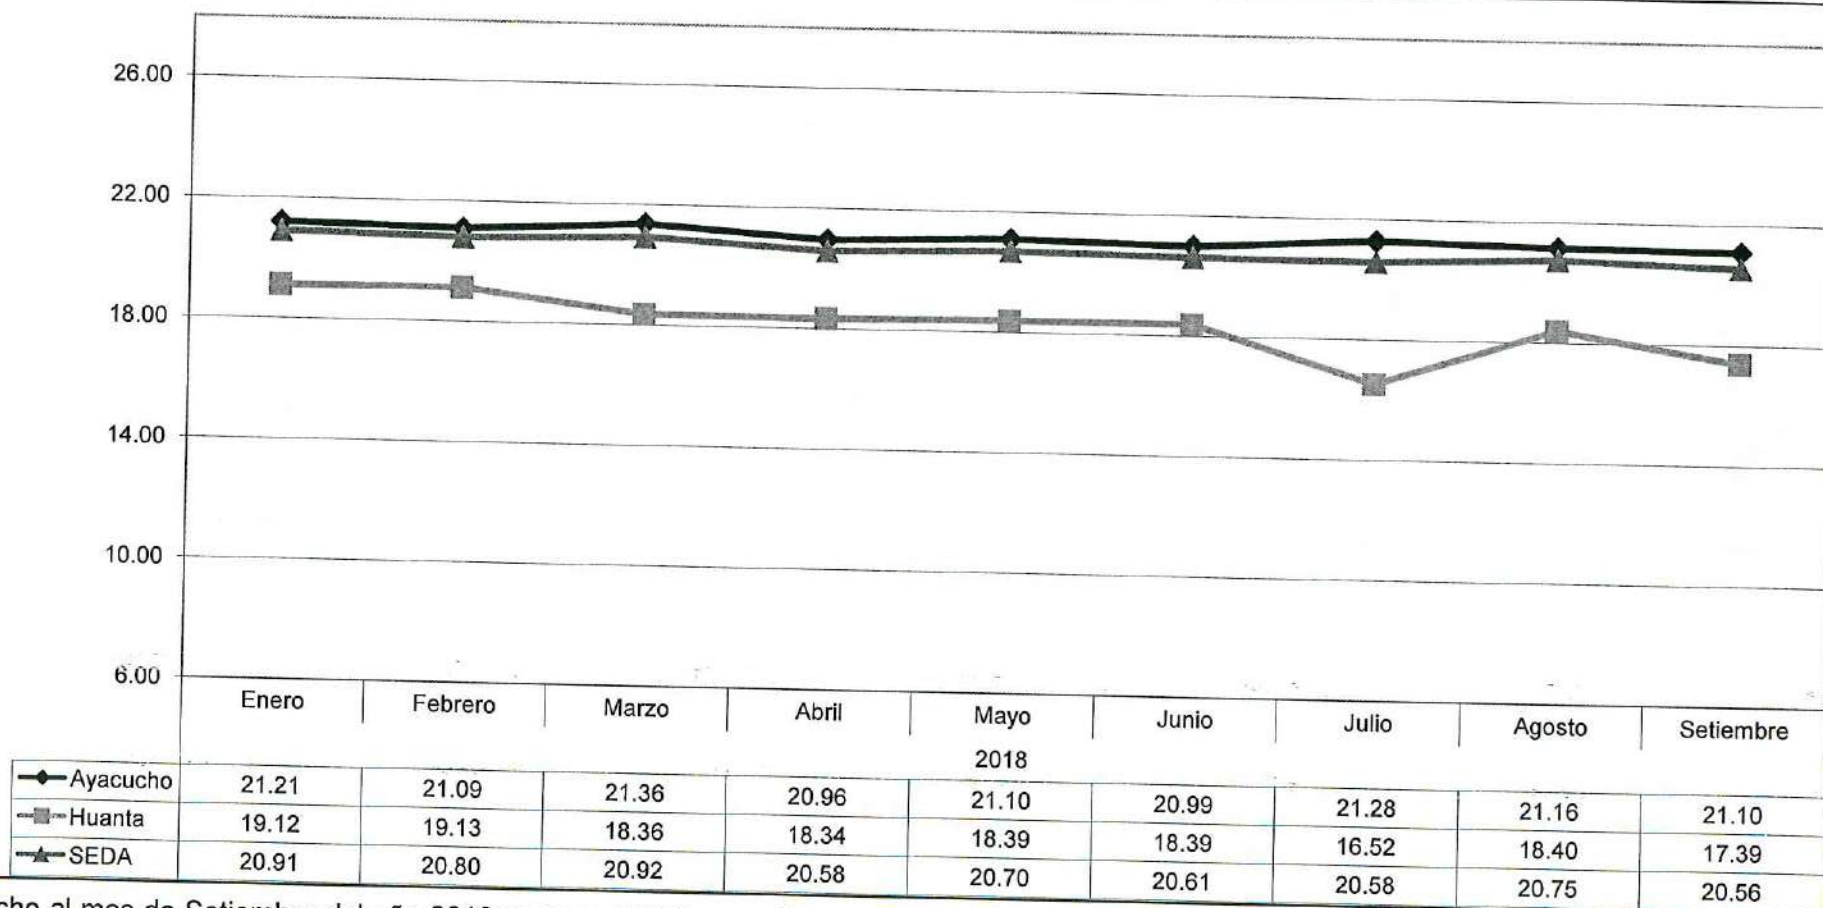

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se tuvo 48,930 conexiones activas de agua potable; en Huanta se tuvo 8,411 conexiones activas de agua potable.

Continuidad Mínima del Servicio de Agua Potable


Fórmula:

Mínimo minimorum (continuidad del sector)

Unidad: Horas Mínimas de agua

Valor Meta: 6

Horas

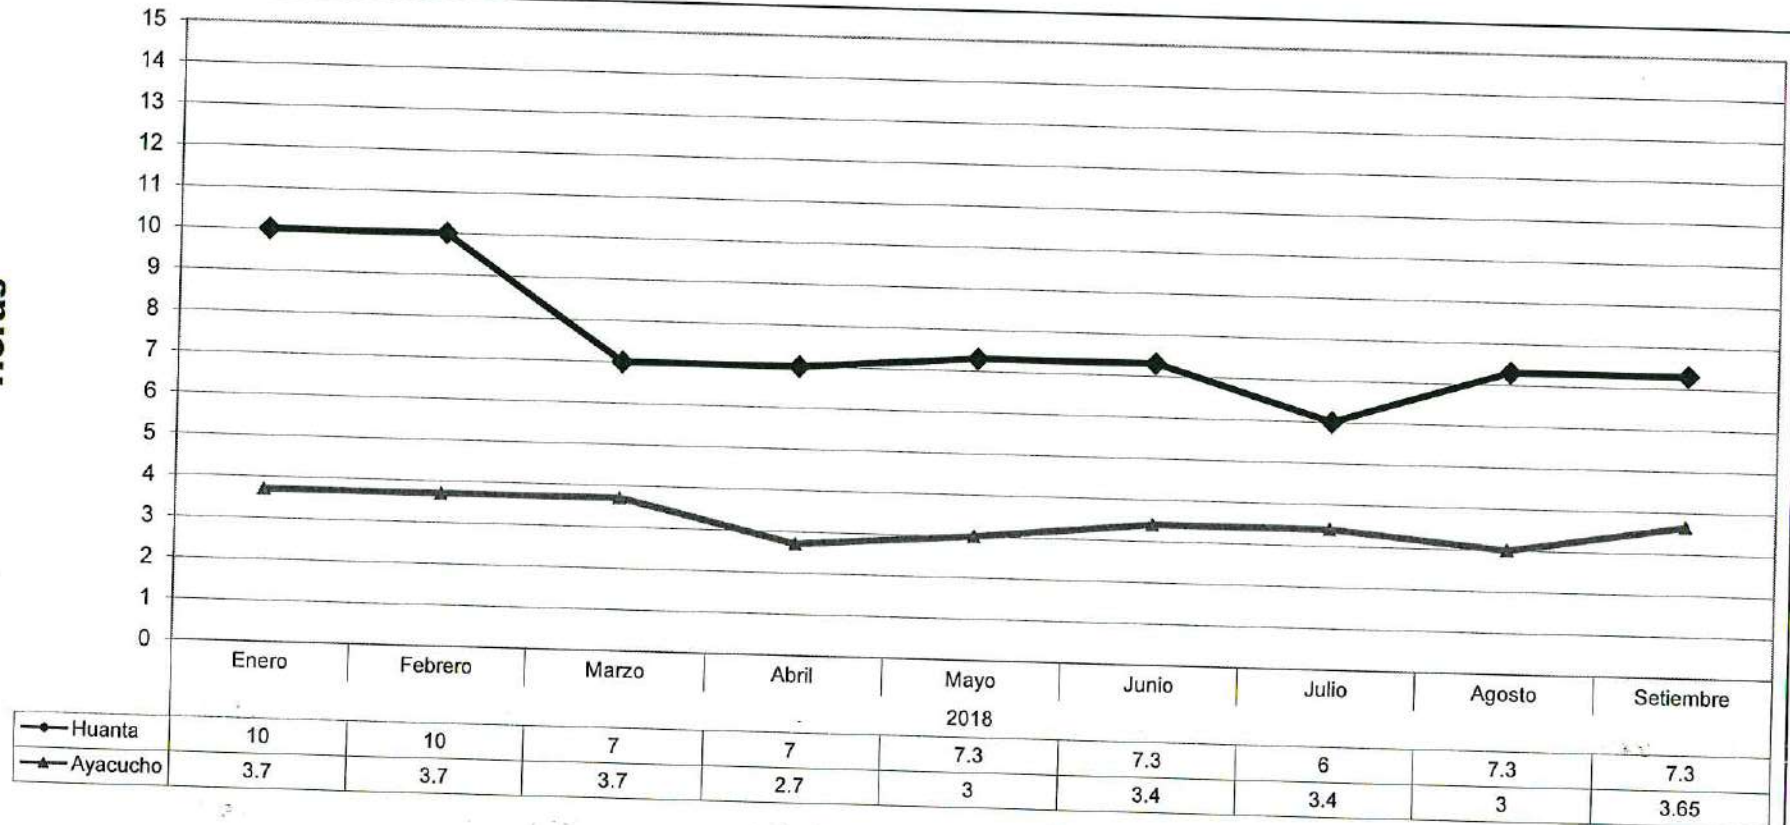

Observaciones:

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 la continuidad mínima es de 3,65 horas por día; abasteciendo a zonas con el sistema de bombeo y a una proporción pequeña de la población servida por el SEDA AYACUCHO, en Huanta se tiene una continuidad minima de 7.3 horas.

Dotación de Producción Per cápita - Consumo Per cápita- Ayacucho


Fórmula:
$$\frac{\text{Volumen Producido X 1000}}{\text{Población servida agua potable con conexio.+Piletas X 30}}$$

Unidad: l/hab/dia

Valor Meta: DPP = 230
CP = 150

Fórmula:
$$\frac{\text{Volumen Leído Domestico X 1000}}{\text{Población leída X 30}}$$

litros/habitante/dia

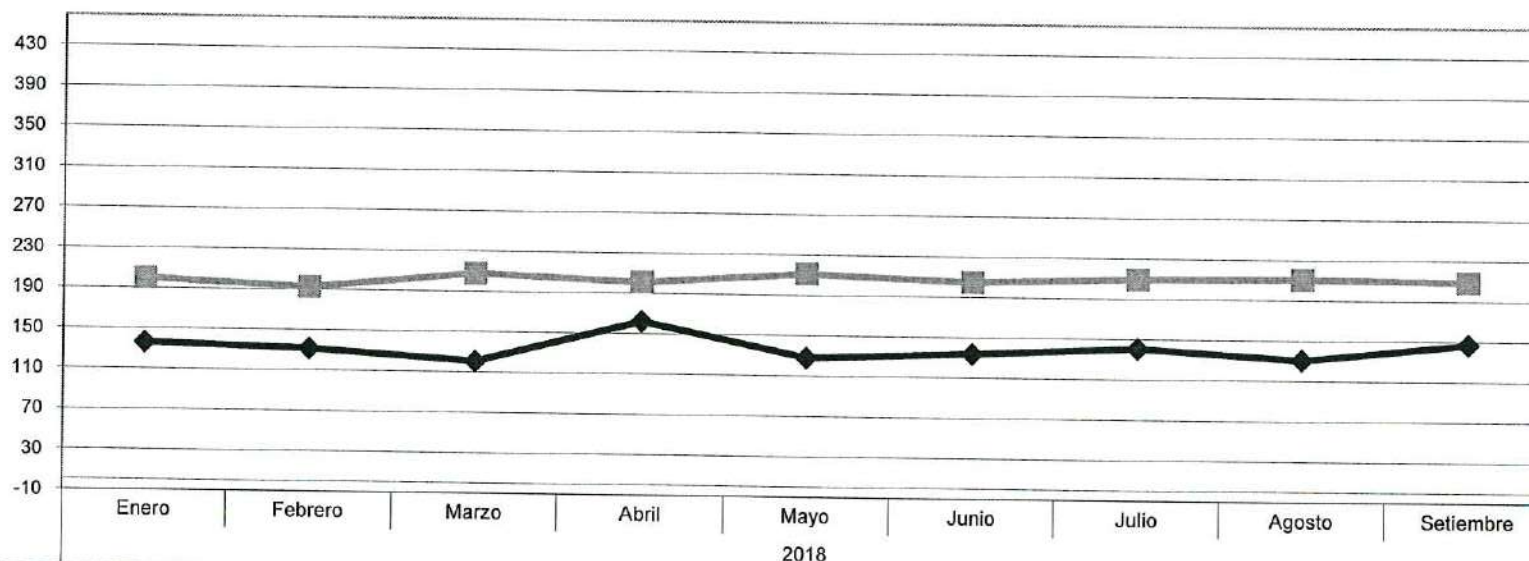

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo 2018	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Dotación de Producción Percápita	200	192	208	201	211	205	209	211	209
Consumo Percápita	136	131	121	162	128	134	141	131	147

Observaciones:

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se produjeron 1'275,072 m3 de agua potable y se sirve a una población de 203,538 habitantes; en Huanta se produjo 197,519 m3 de agua potable y se sirve a una población de 34,819 habitantes.

Dotación de Producción Per cápita - Consumo Per cápita- Huanta


Fórmula: $\frac{\text{Volumen Producido X 1000}}{\text{Población servida agua potable con conexio.+Piletas X 30}}$

Unidad: l/hab/día

Valor Meta: DPP = 230
CP = 150

Fórmula: $\frac{\text{Volumen Leído Domestico X 1000}}{\text{Población leída X 30}}$

litros/habitante/día

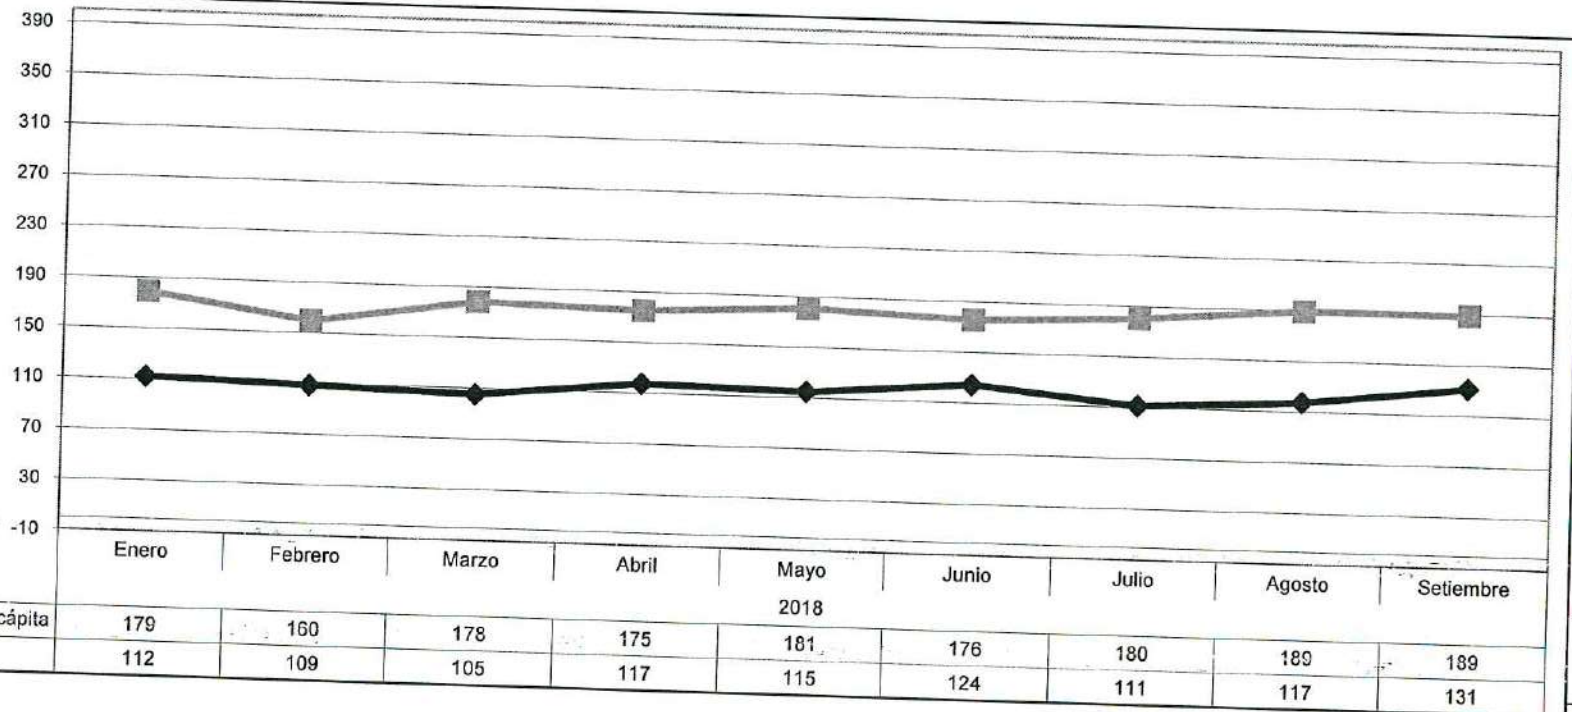

Observaciones:

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se produjeron 1'275,072 m3 de agua potable y se sirve a una población de 221,420 habitantes; en Huanta se produjo 197,519 m3 de agua potable y se sirve a una población de 37,539 habitantes.


Presencia de Cloro Residual

Fórmula:
$$\frac{\text{Numero de muestras satisfactorias}}{\text{Numero total de Muestras}} \times 100$$

Unidad: %

Valor Meta: 100

%

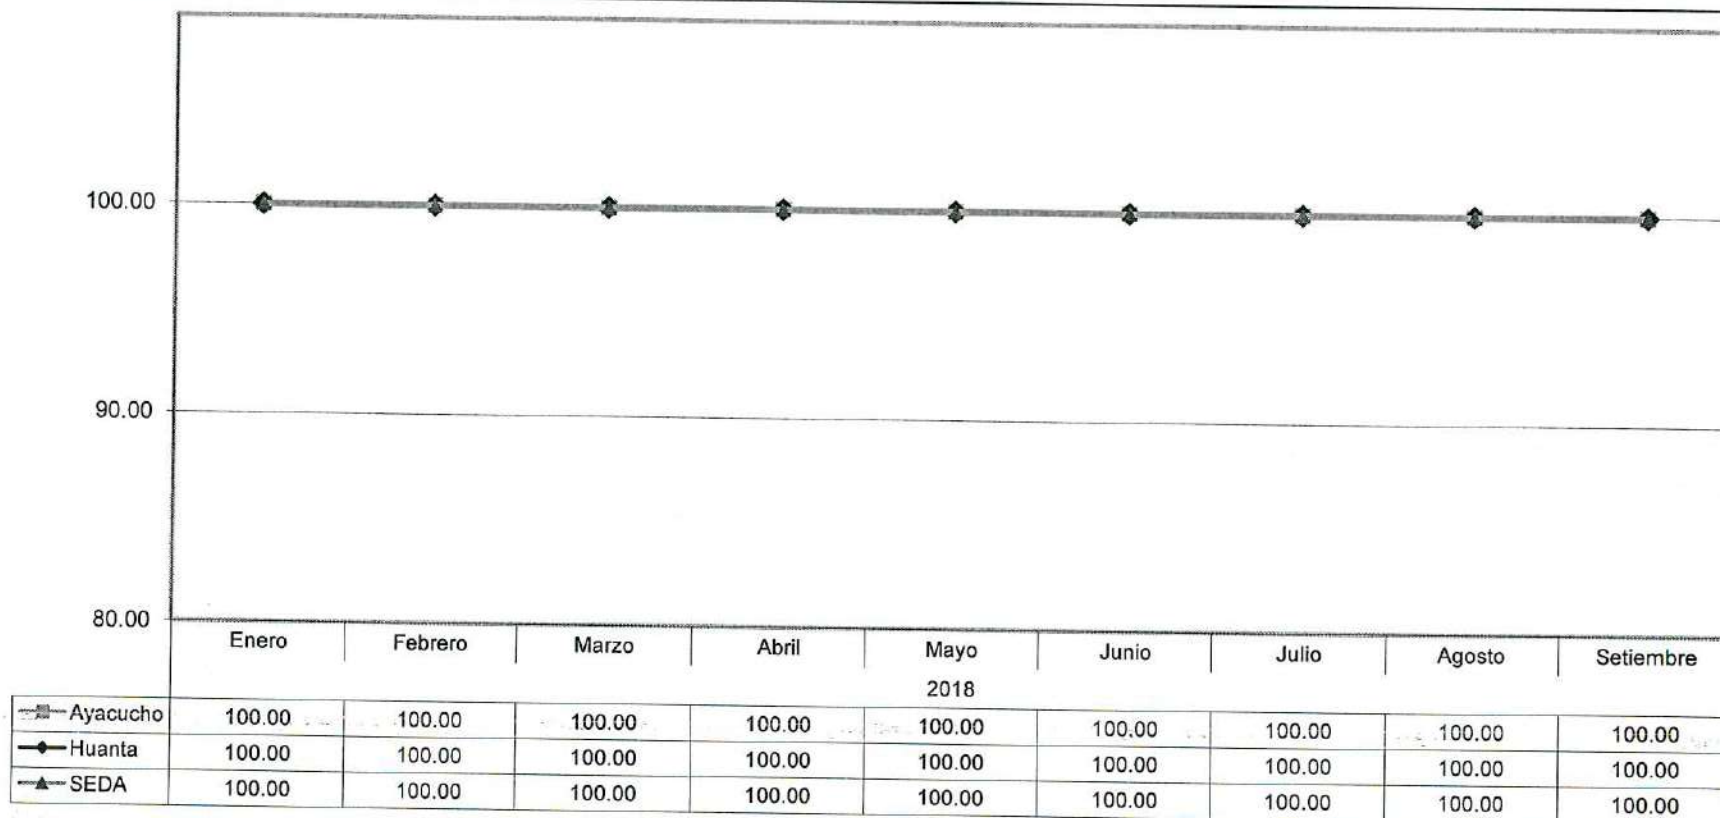

Observaciones.


En Ayacucho en el mes de Setiembre del año 2018 se tomaron 480 muestras de Cloro Libre Residual, de los cuales 480 muestras son satisfactorias; en Huanta se tomaron 30 muestras de Cloro, de los cuales 30 muestras son satisfactorias.

Agua no Facturada

Fórmula: $\frac{\text{Vol. Producido} - \text{Vol. Facturado}}{\text{Volumen Producido}} \times 100$

Unidad: %

Valor Meta : 37

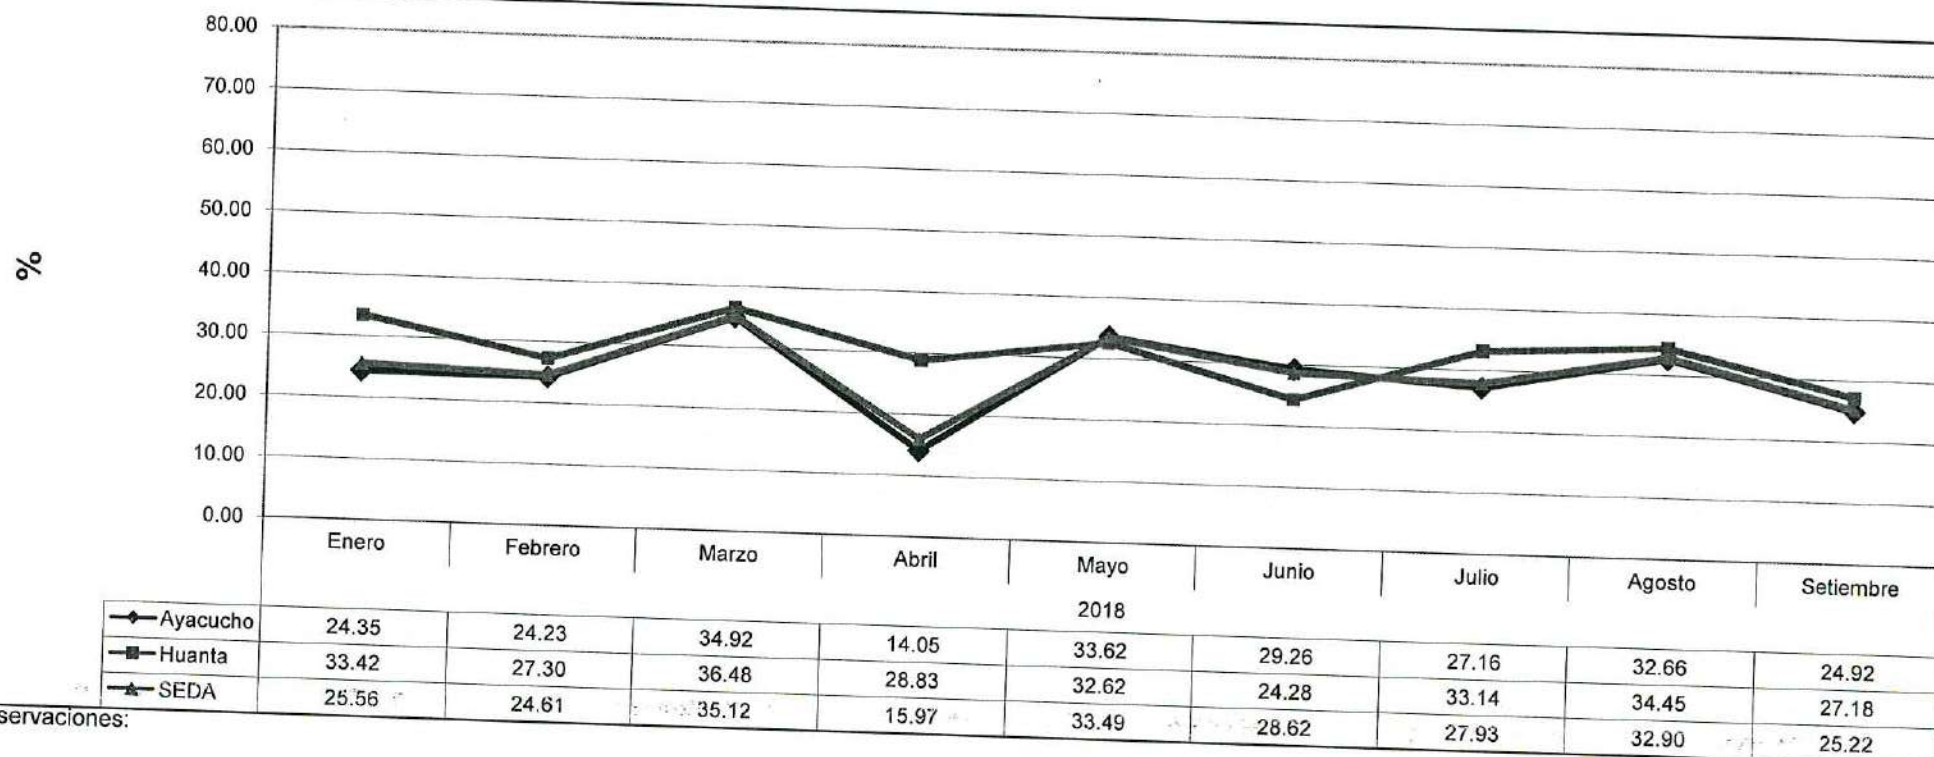

Observaciones:

En Ayacucho al mes de Setiembre del año 2018 se produjo 1'275,072 m3 de agua potable y se facturó 957,305 m3 de agua potable; en Huanta se produjo 197,519 m3 de agua potable y se facturó 143,829 m3 de agua potable.