


SISTEMA OPERACIONAL



CONTINUIDAD PROMEDIO DE AGUA POTABLE

Continuidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	21.06	20.85	20.96	20.74	20.90	20.58	20.58	20.51	19.00	20.67	20.27	20.44
Huanta	19.08	18.19	16.36	16.28	16.28	16.37	16.41	16.41	16.43	17.37	15.56	15.57
SEDA	20.07	19.52	18.66	18.51	18.59	18.48	18.50	18.46	17.71	19.02	17.91	18.00

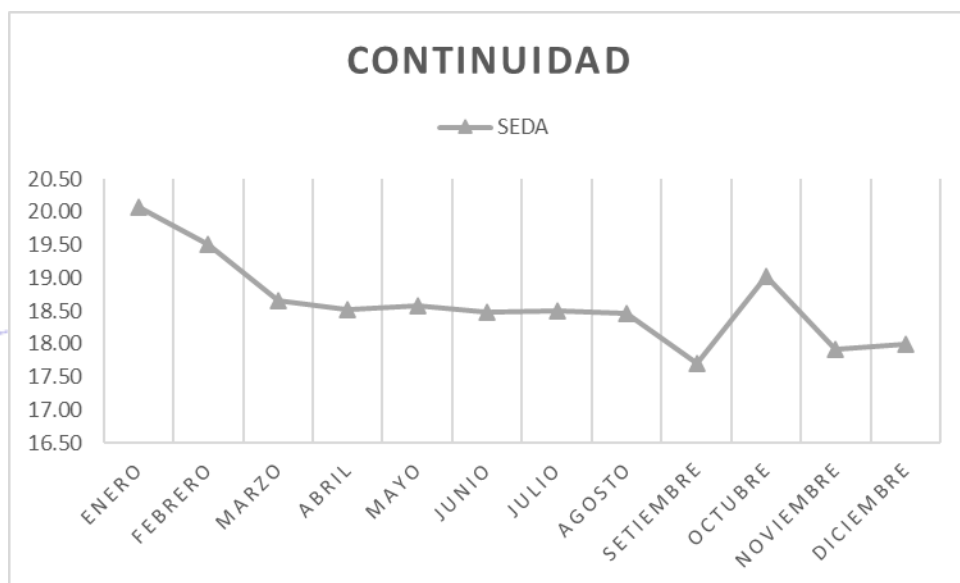


La continuidad promedio de agua potable en el año 2020 de 20.55 a nivel de la localidad de Ayacucho, para la localidad de Huanta tiene un promedio de 16.69.

La continuidad promedio de agua potable de SEDA AYACUCHO S.A tiene un promedio del año 2020 de 18.62.

DOTACIÓN DE PRODUCCIÓN PER CÁPITA


Dotación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	202	186	203	198	200	196	204	210	201	205	204	200
Huanta	189	174	184	183	190	185	188	193	187	193	190	188
SEDA	196	180	194	190	195	191	196	201	194	199	197	194

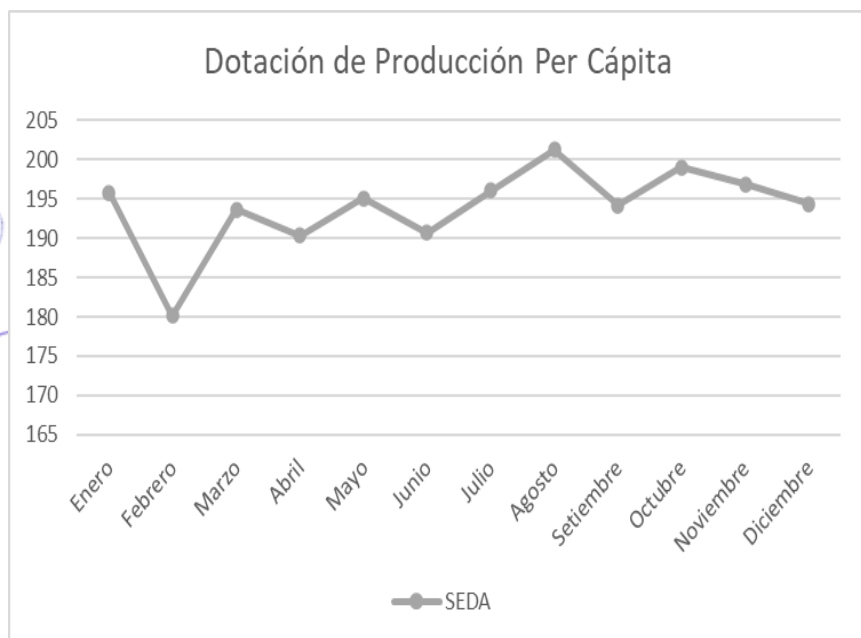

La dotación de agua potable de SEDA AYACUCHO S.A tiene dotó de producción a 251,555 habitantes y volumen producido de 1,499,286 m³

CONSUMO PER CÁPITA


Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	99	96	109	90	89	119	108	107	106	108	105	116
Huanta	81	82	82	86	84	109	90	102	99	96	99	102
SEDA	90	89	95	88	86	114	99	105	103	102	102	109

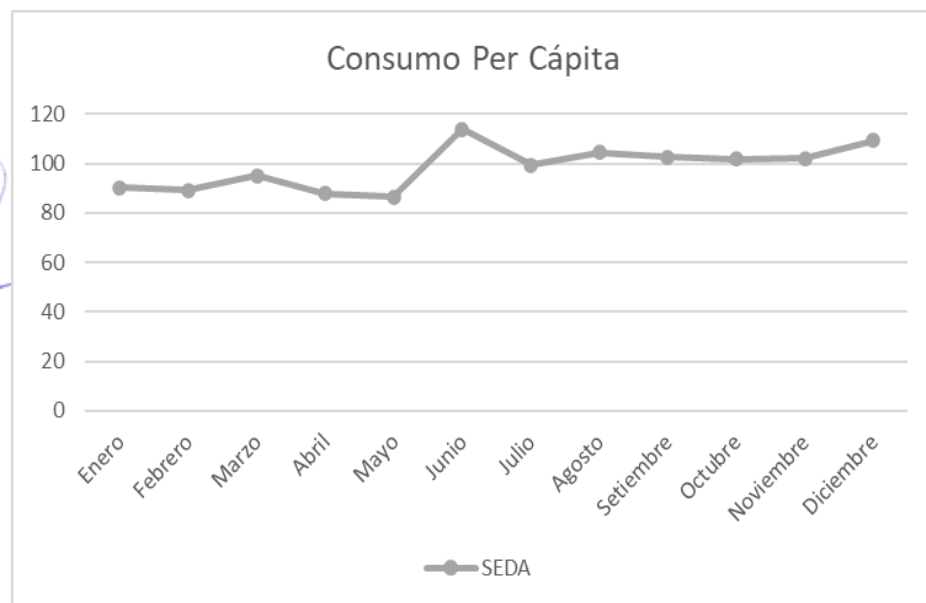

El consumo per cápita de agua potable de SEDA AYACUCHO S.A tiene dotó de producción a 251,555 habitantes y volumen producido de 1,499,286 m³

PRESENCIA DE CLORO


Presencia de Cloro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Huanta	90.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SEDA	95.16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

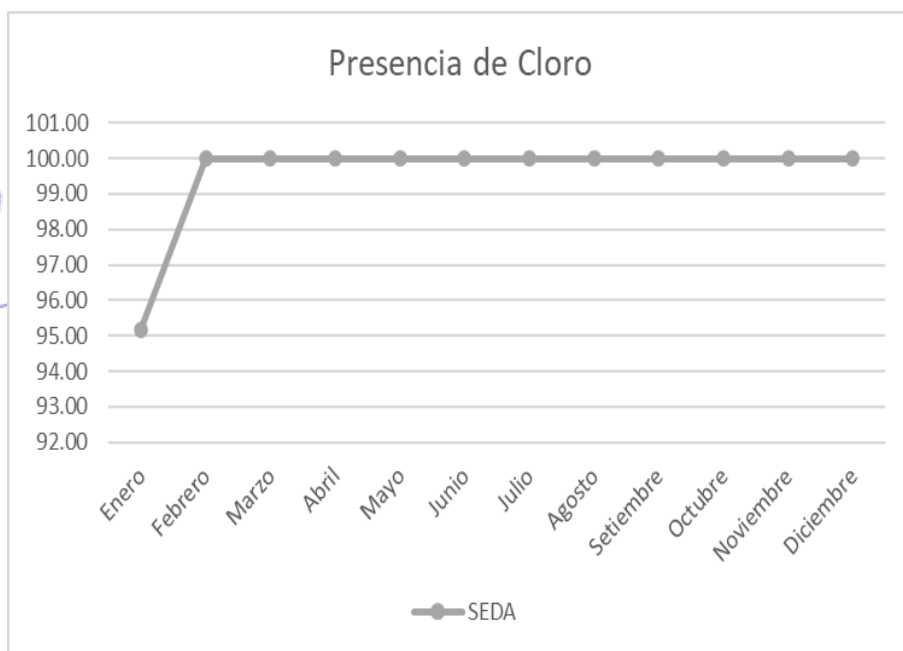

Del total de las muestras que se tomaron en el año 2020 para ver la presencia del cloro todas resultaron satisfactorias en el análisis realizado.

AGUA NO FACTURADA

ANF	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	25.60%	27.76%	19.33%	27.50%	25.30%	26.45%	27.51%	30.68%	30.95%	27.46%	28.83%	21.87%
Huanta	34.07%	31.15%	34.62%	32.95%	40.20%	45.32%	40.76%	33.62%	33.08%	37.05%	34.05%	30.61%
SEDA	29.83%	29.45%	26.98%	30.22%	32.75%	35.89%	34.14%	32.15%	32.01%	32.26%	31.44%	26.24%

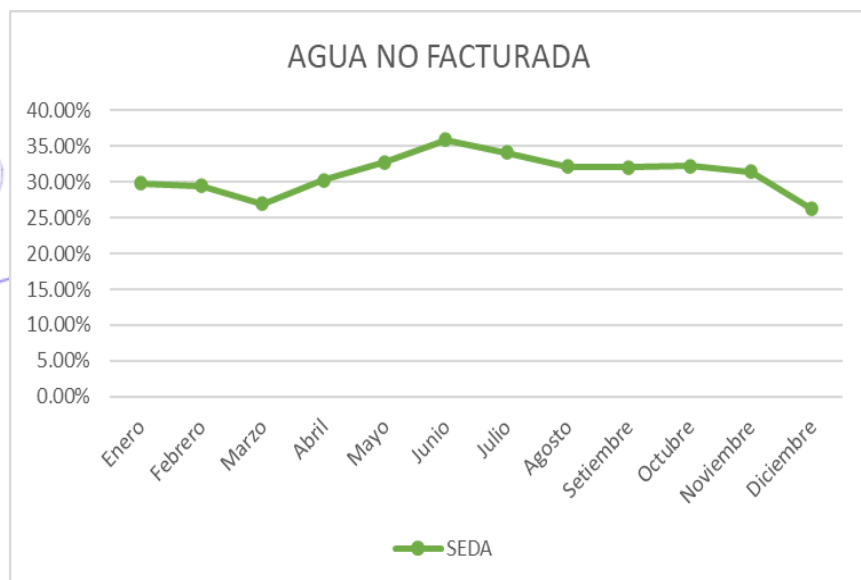

El promedio de Agua No facturada en el año 2020 de 26.60% a nivel de la localidad de Ayacucho, para la localidad de Huanta tiene un promedio de 35.62%

El promedio de Agua No facturada a nivel de SEDA AYACUCHO S.A tiene un promedio del año 2020 de 31.11%.